

### Контактные данные:

Организация:	
Контактное лицо:	
Тел. для связи:	
e-mail:	


### Подбор скважинных насосов:

Параметры скважины:	
Дебет скважины, м <sup>3</sup> /ч	
<b>A</b>	Статический уровень, м
<b>B</b>	Динамический уровень, м
<b>C</b>	Глубина установки насоса, м
<b>D</b>	Верхняя отметка фильтра, м
<b>E</b>	Нижняя отметка фильтра, м
<b>F</b>	Глубина скважины, м
<b>G</b>	Диаметр скважины, мм

Параметры системы:	
Подача, м <sup>3</sup> /ч	
Напор, м	
Противодавление в точке присоединения напорного трубопровода к коллектору (если имеется), м	
Длина напорного трубопровода, м	
Диаметр напорного трубопровода (внутренний), м	
Материал напорного трубопровода	

Перекачиваемая жидкость (для обычной воды не заполняется):			
Название жидкости			
Химическая формула			
Концентрация			
Плотность при рабочей температуре			
Содержание твердых включений			
Макс. размер твердых включений, мм			
Химический анализ			
Анионы	г/дм <sup>3</sup>	Анионы	г/дм <sup>3</sup>
Фтор F -		Гидросульфид HS -	
Хлор Cl -		Сульфит	
Бром Br -		Гидрокарбонат	
Йод J -		Карбонат	
Сульфат (SO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> -		Гидросиликат	
Гидросульфат (HSO) <sub>4</sub> -		Гидрофосфат	

Параметры электродвигателя		
Способ запуска:	Прямой	
	Звезда-Треугольник	
	Плавный	
	Преобразователь частоты	
Электропитание: Напряжение / Частота		___ В/ ___ Гц
Длина кабеля, м		

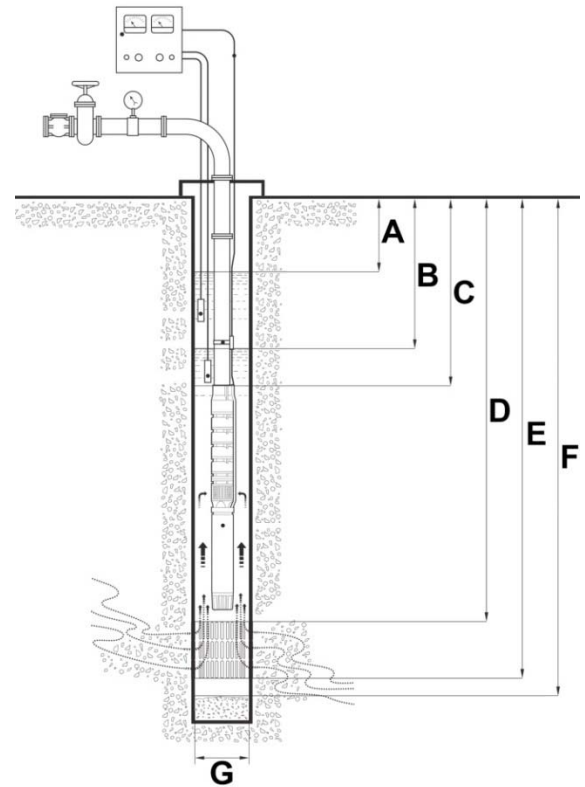

Насосы, работающие в наст. время:	
Изготовитель	
Модель насоса	
Номинальная подача, м <sup>3</sup> /ч	
Номинальный напор, м	
Кол-во оборотов, об/мин	
Мощность, кВт	
Время в эксплуатации	

Система автоматического управления:	
Количество вводов питания:	
Наличие АВР:	
Установка:	
Внутренняя (IP54) _____	
Наружная (IP65) _____	
Дополнительная информация:	